



习近平在看望参加政协会议的民建工商联界委员时强调

## 正确引导民营经济健康发展高质量发展

王沪宁蔡奇丁薛祥参加看望和讨论

新华社北京3月6日电


中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6日下午看望了参加全国政协十四届一次会议的民建、工商联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。他强调，党中央始终坚持“两个毫不动摇”、“三个没有变”，始终把民营企业和民营企业家当作自己人。要引导民营企业和民营企业家正确理解党中央方针政策，增强信心、轻装上阵、大胆发展，实现民营经济健康发展、高质量发展。

在“三八”国际劳动妇女节即将来临之际，习近平代表中共中央，向参加全国“两会”的女代表、女委员、女工作人员，向全国各族各界妇女，向香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的女同胞、海外女侨胞，致以节日的祝贺和美好的祝福！

中共中央政治局常委、全国政协十四届一次会议主席团会议主持人王沪宁，中共中央政治局常委蔡奇、丁薛祥参加看望和讨论。

联组会上，曾毓群、解冬、刘振东、陈小平、谢茹、孙东生等6位委员，围绕占领全球新能源产业制高点、金融支持科技创新、为中小企业发展创造更好条件、促进平台经济高质量发展、推动乡村振兴、进一步发挥民营经济优势和活力等作了发言。

习近平在认真听取大家发

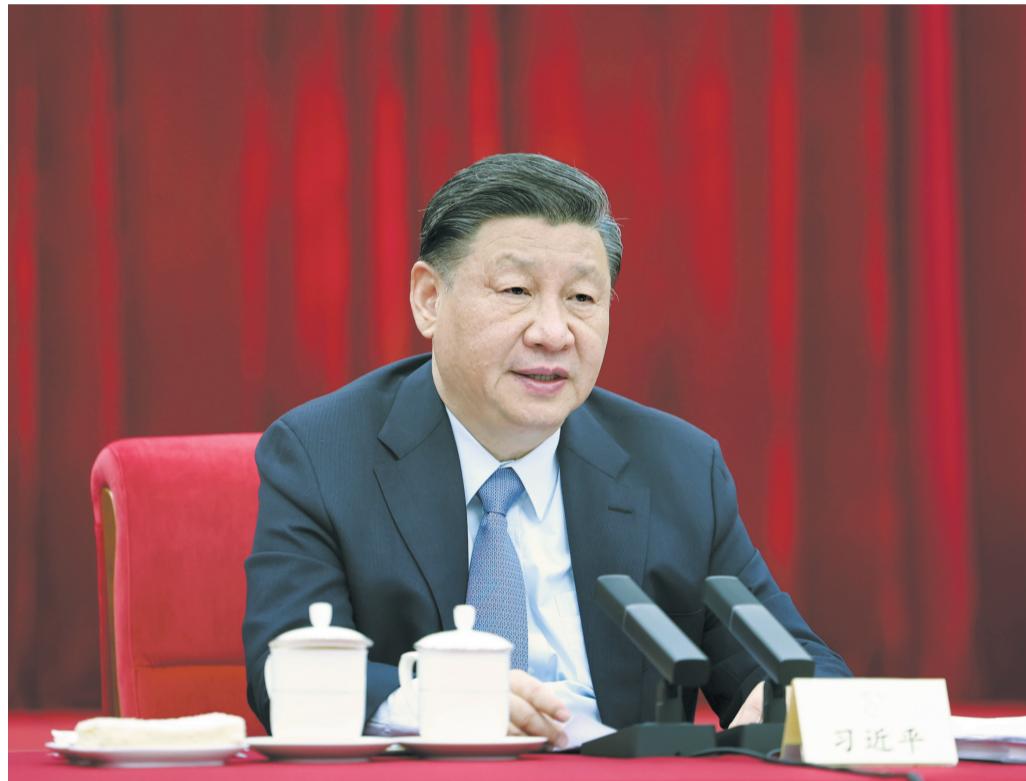

3月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十四届一次会议的民建、工商联界委员，并参加联组会，听取意见和建议。新华社记者 鞠鹏 摄

言后发表重要讲话。他表示，很高兴来看望全国政协民建、工商联界委员，同大家一起讨论交流。他代表中共中央，向在座的各位委员，并向广大民建、工商联成员和非公有制经济人士，向广大政协委员，致以诚挚的问候。

习近平强调，2022年是党和国家历史上极为重要、极为关键的一年。在国际环境风高

浪急和国内面临多重超预期因素冲击的情况下，经过全体人民团结奋斗、顽强拼搏，我们办成了几件事关重大、影响长远的大事，党和国家事业取得了丰硕成果。中国共产党胜利召开第二十次全国代表大会，擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。我们克服新冠疫情等困难挑战，如期安全顺利举办北京冬奥会、冬残奥

会。我们动态优化调整防控政策措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段，新冠病亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大决定性胜利。我们完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局、推动高质量发展，在全球通胀达到40多年来新高的情况下，我国物价总水平保持平稳，全年经济增长3%，在世界主要经济体

中是很高的。这些成绩的取得，实属不易。

习近平指出，党的十九大以来的5年，是极不寻常、极不平凡的5年。我国发展的外部环境急剧变化，不确定难预料因素显著增多，尤其是以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战。同时国内也面临新冠疫情反复、经济下行压力增大等多重困难。我们坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，沉着应对，不信邪、不怕压、不避难，国内生产总值年均增长5.2%，如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，推动党和国家事业取得举世瞩目的重大成就，推动我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。5年来的成就，是全党全国人民团结奋斗的结果，也凝聚着广大政协委员的贡献。

习近平强调，面对国际国内环境发生的深刻复杂变化，必须做到沉着冷静、保持定力，稳中求进、积极作为，团结一致、敢于斗争。沉着冷静、保持定力，就是要冷静观察国际局势的深刻变动，沉着应对各种风险挑战，既准确识变、科学应变、主动求变，及时优化调整战略策略，又保持战略定力，咬定青山不放松，不为各种风险所惧，朝着既定的战略目标，坚定不移向前进。(下转第2版)

## 关于输电线路保护区内隐患治理的通告

为维护全市正常的供用电秩序，维护公共安全，创造良好的生产、生活环境和营商环境，依据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》和《山东省电力设施和电能保护条例》等法律法规要求，菏泽市发展和改革委员会、国网山东省电力公司菏泽供电公司决定开展输电线路保护区内隐患治理，通告如下：

一、架空电力线路保护区是指电力线路导线边线侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线向外侧沿伸距离如下：1—10千伏，5米；35—110千伏，10米；220千伏，15米；500千伏，20米；±800—1000千伏，30米。电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。

二、在依法划定的电力设施保护区

内严禁以下行为：兴建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物、塑料大棚等；种植可能危及电力设施安全的树木或其它植物；堆放可能危及电力设施安全的易燃易爆物品；在线路防护区内钓鱼；从事其它可能危及电力设施安全的行为。在地下电缆保护区内禁止使用机械掘土、种植林木；禁止挖坑、取土、兴建建筑物和构筑物；不得填土、填埋杂物；不得堆放杂物或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。

三、任何单位和个人不得在架空电力线路两侧各三百米的区域内放风筝或者其他放飞物；严禁在架空电力线路保护区内售卖、悬挂氢气球；不得擅自开启并盖进入电力电缆沟或者在电力电缆沟

内敷设其他管线。不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘周围10米的区域内进行取土、打桩、钻探、开挖。对已存在的简易板房、棚膜、防尘网等漂浮物户主要加固压牢，及时收集输电线路附近的废弃棚膜。

四、任何单位和个人在依法划定的电力设施保护区内，进行农田水利基本建设、升降机械作业及打桩、钻探、挖掘等可能危及电力设施安全的作业；在电力设施保护区内新建、改建道路、铁路桥梁、隧道工程及敷设管线、疏浚河道；在电力设施保护区内修建或拆除建筑物、构筑物，植树、伐树，安装路灯等作业；在电缆通道保护范围内施工或进行线缆敷设工作；按照《菏泽市电力设施和电能保

护实施意见》要求，应经辖区内县级(含)及以上电力行政管理部门批准，并采取安全措施后方可实施。

五、目前还有部分危及电网运行的安全隐患未得到彻底治理，请有关单位和沿线群众于2023年4月底前对电力线路保护区内已种植的树木、苗圃和构筑物自行移植、修剪或清除；对果树、花灌木、经济林，树主应及时修剪，220千伏及以下电压等级输电线路保持树木与导线在最大弧垂时不小于4.5米安全距离。不及时修剪或砍伐的，电力设施产权人可以依法修剪或砍伐，对修剪或者砍伐的植物，不予补偿。

供电公司联系电话：0530-8172686  
菏泽市发展和改革委员会  
国网山东省电力公司菏泽供电公司  
2023年3月6日